Міністерство розвитку громад та територій України

Аналітична довідка

за результатами проведеного аналізу державних будівельних норм за типами будівель і споруд щодо врахування вимог доступності для маломобільних груп населення

Критерії оцінки

Врахування вимог щодо доступності для маломобільних груп населення в державних будівельних нормах

Для аналізу державних будівельних норм за типами будівель і споруд щодо врахування вимог доступності для маломобільних груп населення були використані чотири оцінки врахування вимог щодо доступності, які полягають у наступному:

«враховано повністю»

в ДБН деталізовані та враховані у повному обсязі (відповідно до особливостей будівлі або споруди) вимоги щодо забезпечення доступності, комфортного пересування та безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб на кріслах колісних та осіб з порушенням зору

«враховано»

враховані вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення із посиланням на ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», але без деталізації та уточнень

«враховано частково»

вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення враховані не в повному обсязі та потребують доопрацювання

«не враховано»

вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення не враховані, або містять посилання на документи, які втратили чинність

Критерії оцінки

Врахування вимог щодо доступності для маломобільних груп населення в державних будівельних нормах

Для ДБН, якими встановлено вимоги до проєктування та будівництва житлових будинків, а також будинків, споруд і комплексів громадського призначення цей аналіз проведений в розрізі основних розділів «Вимоги до забудови земельної ділянки», «Об'ємно-планувальні рішення», «Ліфти та підіймальні пристрої», «Пожежна безпека».

Розширений аналіз вимог кожного ДБН наведений у ***ДОДАТКУ 1.***

Зі 108 ДБН, оприлюднених на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, проаналізовано 33 ДБН, що встановлюють вимоги до:

- проєктування і будівництва житлових будинків та висотних споруд;
- проєктування і будівництва будинків, споруд та комплексів громадського призначення , гаражів та автостоянок;
- проєктування і будівництва об’єктів транспортної інфраструктури;
- проєктування і будівництва об’єктів виробничого призначення;
- просторово-планувальної організації зон забудови та благоустрою;
- складу і змісту містобудівної та проєктної документації;

Критерії оцінки

Врахування вимог щодо доступності для маломобільних груп населення в державних будівельних нормах

та ДСТУ-Н Б В.2.2- 31 «Будинки і споруди. Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору й слуху»

Кількість проаналізованих ДБН в розрізі сфер застосування

16 ДБН
вимоги до проєктування та будівництва будинків, споруд та комплексів громадського призначення та автостоянок

8 ДБН
вимоги до проєктування та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури

2 ДБН
вимоги до проєктування та будівництва об'єктів виробничого призначення

2 ДБН
вимоги до проєктування та будівництва житлових будинків

2 ДБН
вимоги до просторово-планувальної організації зон забудови та благоустрою

2 ДБН
вимоги до складу та змісту містобудівної та проєктної документації

Аналіз врахування вимог

Щодо доступності для МГН в розрізі державних будівельних норм

Сфера застосування ДБН	Найменування ДБН	Стан врахування вимог щодо доступності для МГН в розрізі розділів ДБН			
		Вимоги до забудови земельної ділянки	Об'ємно-планувальні рішення	Ліфти та підіймальні пристрої	Пожежна безпека
вимоги до проєктування та будівництва житлових будинків	ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки	не враховано	враховано	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН В.2.2-41:2019 Висотні споруди. Основні положення	враховано	враховано	враховано повністю	враховано повністю
вимоги до проєктування та будівництва будинків, споруд та комплексів громадського призначення та автостоянок та гаражів	ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди цивільного захисту	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН В.2.2-10:2001 Заклади охорони здоров'я	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади	враховано частково	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі	враховано повністю	враховано повністю	враховано	враховано

Аналіз врахування вимог

Щодо доступності для МГН в розрізі державних будівельних норм

Сфера застосування ДБН	Найменування ДБН	Стан врахування вимог щодо доступності для МГН в розрізі розділів ДБН			
		Вимоги до забудови земельної ділянки	Об'ємно-планувальні рішення	Ліфти та підіймальні пристрої	Пожежна безпека
вимоги до проєктування та будівництва будинків, споруд та комплексів громадського призначення та автостоянок та гаражів	ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування	враховано частково	враховано	враховано частково	враховано повністю
	ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі	враховано	враховано	враховано	враховано
	ДБН В.2.3-15 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів	-	враховано повністю	-	-
	ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення	враховано частково	враховано	враховано	враховано
	ДБН В.2.2-26-2010 Будинки і споруди. Суди	враховано	враховано повністю	враховано повністю	враховано повністю
	ДБН Б 2.2-1:2008. Кладовища, крематорії та колумбарії.	враховано частково	-	-	-
	ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти	враховано частково	враховано частково	-	враховано

МІНРОЗВИТКУ

Аналіз врахування вимог

Щодо доступності для МГН в розрізі державних будівельних норм

Сфера застосування ДБН	Найменування ДБН	Стан врахування вимог щодо доступності для МГН в розрізі розділів ДБН			
		Вимоги до забудови земельної ділянки	Об'ємно-планувальні рішення	Ліфти та підіймальні пристрої	Пожежна безпека
вимоги до проєктування та будівництва будинків, споруд та комплексів громадського призначення та автостоянок та гаражів	ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення	враховано частково	враховано частково	враховано	враховано
	ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди	враховано частково	не враховано	не враховано	враховано
	ДБН В.2.2-11:2002 Підприємства побутового обслуговування	враховано частково	враховано частково	враховано частково	враховано

Аналіз врахування вимог

Щодо доступності для МГН в розрізі державних будівельних норм


Сфера застосування ДБН	Найменування ДБН	Ступінь врахування вимог щодо доступності
вимоги до проєктування та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво»	враховано
	ДБН В.2.3-5:2018 зі зміною № 1 «Вулиці та дороги населених пунктів»	враховано повністю
	ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени	враховано повністю
	ДБН В.2.3-18:2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії.	враховано повністю
	ДБН В.2.3-19:2025 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування	враховано повністю
	ДБН В.2.3-20:2025 Залізниці колії 1435 мм. Норми проектування	враховано повністю
	ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування	враховано повністю
	ДБН В.2.3-27:2023 «Тунелі. Норми проєктування»	враховано повністю
вимоги до просторово-планувальної організації зон забудови	ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій"	враховано
	ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"	враховано
вимоги до складу та змісту містобудівної та проєктної документації	ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»	враховано
	ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»	враховано
вимоги до проєктування та будівництва об'єктів виробничого призначення	ДБН В.2.2-1:2024 Будівлі і споруди для тваринництва.	враховано частково
	ДБН В.2.2-7:2024 Будівлі і споруди для зберігання пестицидів та агрохімікатів. Основні положення	враховано частково
	ДБН В.2.2-8:2025 Підприємства, будівлі і споруди для зберігання та переробки зерна. Основні положення	враховано частково

Аналіз врахування вимог

Щодо доступності для МГН

В розрізі розділів державних будівельних норм якими встановлено вимоги до проєктування та будівництва житлових будинків, а також будинків, споруд і комплексів громадського призначення

Врахування вимог щодо безбар"єрності в розрізі розділів ДБН, що встановлюють вимоги до проєктування та будівництва житлових та громадських будівель та споруд

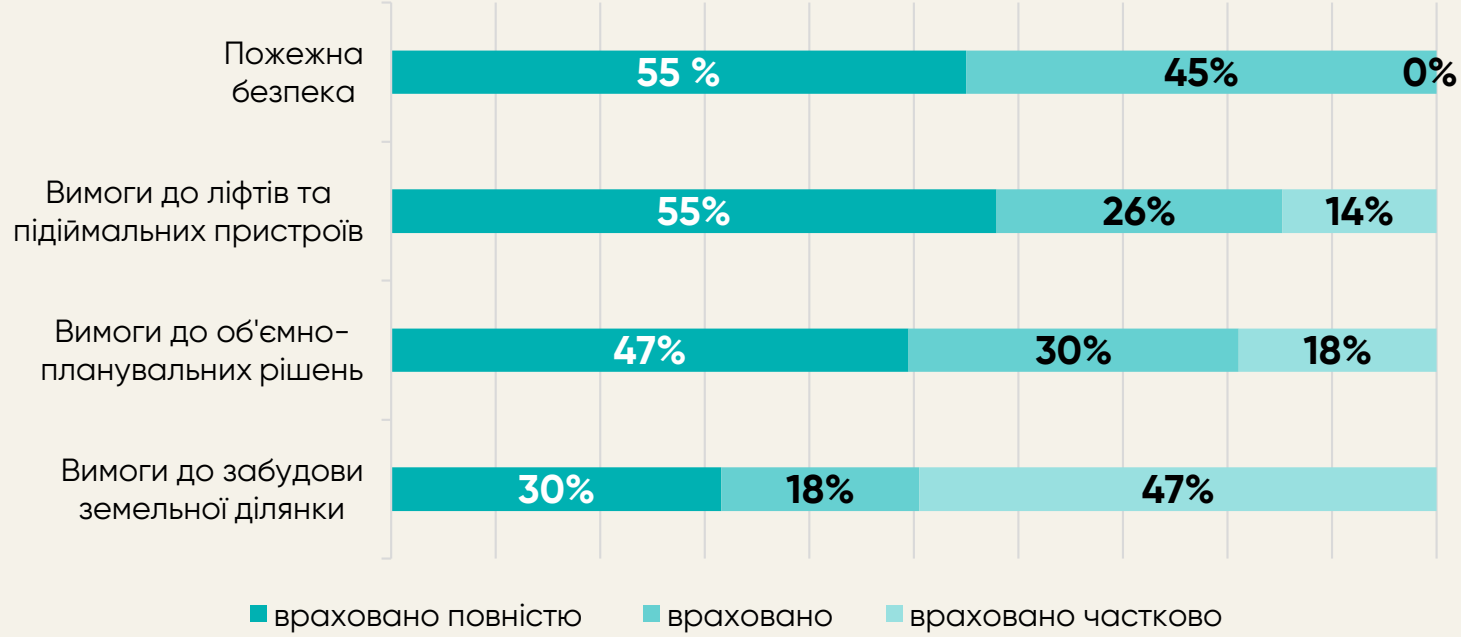

МІНРОЗВИТКУ

Висновки


Аналіз державних будівельних норм за типами будівель і споруд щодо врахування вимог щодо доступності для маломобільних груп населення показав що:

52% ДБН повністю та детально в розрізі розділів та положень діючих ДБН враховують вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення, зокрема для осіб на кріслах колісних та осіб з порушенням зору.

24% ДБН враховують вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення в повній мірі із посиланням на ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», але без деталізації та уточнень.

24% ДБН враховують частково вимоги для маломобільних груп населення та потребують доопрацювання.

Аналіз врахування вимог щодо безбар"єрності в державних будівельних нормах

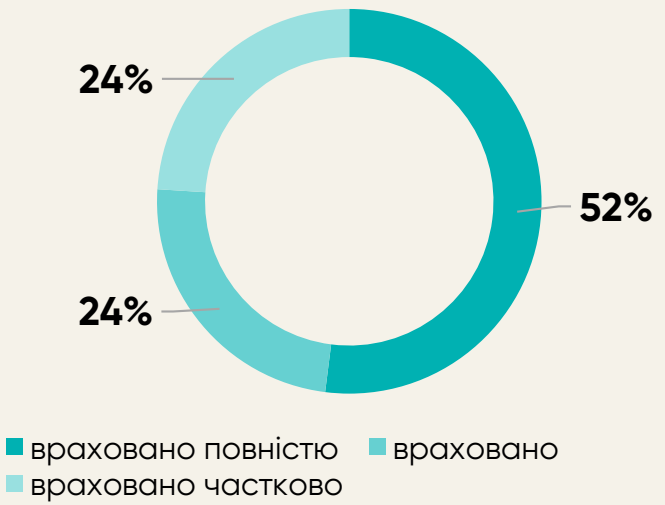

*Розширений аналіз вимог кожного ДБН наведений у **ДОДАТКУ 1.***

Рекомендації

За результатами аналізу пропонується оновити вимоги щодо доступності для маломобільних груп населення в наступних державних будівельних нормах за етапами:

І етап (2026-2027 роки):

1. ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки;
2. ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди;
3. ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти;
4. ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення;
5. ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;
6. ДБН В.2.2-11:2002 Підприємства побутового обслуговування (як складова ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди).

ІІ етап (2027-2028 роки):

1. ДБН В.2.2-41:2019 Висотні споруди. Основні положення;
2. ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти;
3. ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування;
4. ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі;
5. ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі;
6. ДБН Б 2.2-1:2008. Кладовища, крематорії та колумбарії.

Додаток 1

до аналітичної довідки

Додаток 1

ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки»; ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• вхід з рівня землі для можливості комфортного та безпечного заїзду на кріслі колісному; • за наявності ганку обов'язковим є влаштування пандусів встановлених розмірів; • встановлені мінімальні розміри тамбурів при входах для можливості комфортного та безпечного заїзду на кріслі колісному; • передбачені універсальні санвузли, адаптовані під особливі потреби осіб з інвалідністю; • збільшено ширину проходів в кухні та передпокої для забезпечення вільного руху у кріслі колісному; • передбачене застосування тактильних елементів для забезпечення можливості орієнтування осіб із порушенням зору; • у житлових будинках, виключно для праці осіб з інвалідністю та людей літнього віку, допускається розміщення виробничих приміщень; • встановлені вимоги щодо параметрів сходів, пандусів, дверних прорізів, а також необхідності улаштуванням поручнів і пандусів при перепадах рівнів підлоги; • передбачені додаткові вимоги щодо природного освітлення робочих місць для осіб із порушеннями зору, які працюють вдома.	**ВРАХОВАНО** але відсутні уточнені вимоги до елементів житлових будинків для осіб з порушенням зору

Додаток 1

ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки»; ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до інженерного обладнання будинків, зокрема ліфтів та підіймальних пристроїв	• передбачається влаштування у кожному під'їзді щонайменше одного ліфта, придатного для користування МГН, зокрема на кріслах колісних; • пожежні ліфти мають відповідні розміри для забезпечення евакуації МГН; • встановлені мінімальні розміри таких ліфтів та платформ-підйомників для забезпечення зручності і безпеки користування ними МГН; • для висотних будинків, в нижніх поверхах яких розташовані автостоянки, кінотеатри, торговельні та інші приміщення, передбачено влаштування груп пасажирських і вантажних ліфтів, а також ліфтів для МГН.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Пожежна безпека	• передбачені спеціальні пожежобезпечні зони для МГН, зокрема для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, для забезпечення проведення додаткових евакуаційних заходів під час пожежі.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Вимоги до містобудівних та архітектурно-планувальних рішень	• встановлені вимоги до планування земельних ділянок для розміщення висотних споруд з урахуванням доступного, комфортного та безпечного середовища, пристосованого до потреб МГН згідно з вимогами ДБН В.2.2-40	не визначені вимоги до прибудинкової території житлових будинків в частині забезпечення інклюзивності

Додаток 1

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки та до об'ємно-планувальних рішень	• встановлені вимоги до ділянки в частині забезпечення зручних та безпечних для МГН підходів та під'їздів, зокрема для можливості під'їзду спеціалізованого транспорту для осіб з інвалідністю; • визначені вимоги щодо відсутності перепадів рівнів, наявності пандусів, достатньої ширини шляхів руху; • обов'язкове облаштування комплексом засобів доступності - тактильними, візуальними та аудіоелементами орієнтування для забезпечення інформування і безпечного пересування МГН; • враховані вимоги до паркомісць для транспорту МГН при визначенні місткості відкритих та критих автостоянок; • вхід до будівель передбачений з рівня землі для можливості комфортного та безпечного заїзду на кріслі колісному; • сходи, пандуси, ліфти та інші засоби переміщення МГН повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-40; • обов'язковим є дотримання вимог до ухилів і ширини маршів пандусів, розмірів дверних прорізів, параметрів сходинок, проступів, ширини сходових площадок і висоти проходів по сходах, можливість руху у кріслі колісному	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до інженерного обладнання будинків, зокрема ліфтів та підіймальних пристроїв	• визначені загальні вимоги щодо проєктування систем опалення, вентиляції та кондиціонування для створення безпечних та комфортних умов для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; • ліфти та підйомники в громадських будівлях проєктуються із забезпеченням можливості транспортування осіб з інвалідністю і постраждалих, визначений мінімальний розмір кабін для таких ліфтів; • визначена можливість використання платформ вертикального, похилого або маршового переміщення та вимоги до їх мінімальних розмірів; • пожежні ліфти мають відповідні розміри для забезпечення евакуації МГН; • передбачені спеціальні пожежобезпечні зони для МГН, зокрема для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, для забезпечення проведення додаткових евакуаційних заходів під час пожежі; • встановлені вимоги щодо обов'язковості влаштування ліфтів для приміщень, розташованих вище першого поверху	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Санітарно-гігієнічні вимоги	• встановлені вимоги щодо наявності в кожному санітарному блоці (туалетах) щонайменше однієї кабіни для МГН; • визначені параметри та відповідні санітарні прилади; • встановлені вимоги щодо кількості гігієнічних душів та їх розміщення з урахуванням користування ними МГН, зокрема щодо можливість маневру та роздягання; • при санітарно-гігієнічних приміщеннях передбачені місця або окремі приміщення для сповивання немовлят з урахуванням можливості під'їзду до таких місць осіб на кріслі колісному.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Пожежна безпека	• передбачені вимоги перебування та очікування евакуації для осіб з інвалідністю та інших МГН; • системи керування евакуацією, зокрема системи оповіщення про пожежу та покажчики напрямку руху враховують потреби осіб з інвалідністю; • передбачені спеціальні пожежобезпечні зони для МГН, зокрема для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, для забезпечення проведення додаткових евакуаційних заходів під час пожежі.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• обов'язковим є облаштування комплексом засобів доступності - тактильними, візуальними та аудіоелементами орієнтування для забезпечення інформування і безпечного пересування МГН; • враховані вимоги до паркомісць для транспорту МГН при визначенні місткості відкритих та критих автостоянок.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• передбачено 1–1,5 % місць для осіб на кріслах колісних (не менше двох) у глядацьких залах; • зазначені вимоги до ухилу підлоги, пандусів та висоти сходинок у проходах в залах для глядачів; • місця для глядачів на кріслах колісних розміщуються у першому або останньому ряду на рівній горизонтальній ділянці підлоги; • з авансцени передбачений пандус або вертикальний підйомник та щонайменше двох східців-сходів для забезпечення доступу до проходів у зал осіб з інвалідністю та МГН; • передбачено влаштування пандусу при входах до глядацької зали з приміщень з іншим рівнем підлоги; • визначені вимоги щодо забезпечення доступності, безпеки та засобів орієнтування й інформування для осіб із порушеннями зору та слуху відповідно до вимог ДБН В.2.2-40;	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• місця для глядачів на кріслах колісних у залах розміщуються відповідно до вимог ДБН В.2.2-40 із забезпеченням маневрування під час евакуації, а поруч передбачаються сидіння з відкидними підлокітниками; • вихід із партеру продубльований пандусом або вертикальною підйомною платформою; • в залах для глядачів, аудиторіях і читальних залах облаштовуються місця для осіб із порушеннями слуху та передбачаються індивідуальні або колективні системи підсилення звуку; • у бібліотеках клубних закладів передбачено не менше 5 % читацьких місць для осіб з інвалідністю, занижена ділянка стійки видачі (до 0,7 м) та обладнання для аудіовізуального прослуховування читачів із порушеннями слуху; • у роздягальнях та артистичних вбиральнях передбачені індивідуальні кабіни для осіб на кріслах колісних із відповідним розташуванням обладнання.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Санітарно-гігієнічні вимоги	• у санвузлах кінотеатрів не менше однієї універсальної кабіни для осіб на кріслах колісних; • у приміщеннях, що обслуговують сцену, передбачена універсальна санітарно-гігієнічна кабіна для артистів та персоналу, які пересуваються на кріслах колісних, а також місце для сповивання немовлят	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• ліфти та підіймальні платформи в закладах культури встановлюють відповідно до стандартів EN 81 та ISO, забезпечуючи доступність для осіб з інвалідністю; • будівлях понад два поверхи встановлюють спеціальні ліфти або підіймальні платформи для осіб, які пересуваються на кріслах колісних	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Пожежна безпека	• передбачені вимоги щодо безпечної евакуації для осіб з інвалідністю; • із зальних приміщень передбачається щонайменше два розосереджених евакуаційних виходи, пристосовані для проходу маломобільних груп населення	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• у гаражах з перепадом висот понад 12 м обов'язково влаштовують пасажирські ліфти, при цьому щонайменше один ліфт має бути придатним для користування особами з інвалідністю на кріслах колісних і відповідати вимогам щодо забезпечення безбар'єрний вертикальний доступ до всіх рівнів гаража; • у автоматизованих гаражах приміщення портів приймання/видачі автомобілів проектуються з урахуванням вимог доступності згідно з ДБН В.2.2-40; • якщо технологія механізованих/автоматизованих систем не дозволяє забезпечити нормативні габарити паркомісць для водіїв у кріслах колісних, доступність забезпечують альтернативно: автомобіль особи з інвалідністю транспортує персонал гаража від накопичувального майданчика до порту приймання, а необхідну кількість спеціальних машиномісць компенсують на найближчій відкритій автостоянці. • передбачено виділення спеціальних місць для транспорту осіб з інвалідністю на автостоянках біля будівель. • такі місця чітко позначаються горизонтальною та дубльованою вертикальною дорожньою розміткою;	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• визначені мінімальні габарити машиномісць у гаражах: довжина - 5,0 м, ширина - 2,5 м; • для машиномісць, призначених для осіб з інвалідністю, які користуються кріслами колісними, ширина визначена не менш ніж 3,5 м; • машиномісця для автомобілів осіб з інвалідністю, що користуються кріслами колісними, у гаражах рампового типу розміщуються на першому поверсі біля виходу або поруч з ліфтами; • на відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів громадського обслуговування передбачається не менше 10 % спеціалізованих місць (але щонайменше одне) для автотранспорту осіб з інвалідністю; • машиномісця для особистого транспорту осіб з інвалідністю розташовуються максимально близько до доступного входу (не більше 50 м, а для житлових будинків – до 100 м), при цьому ширина такого місця має бути не менше 3,5 м; • машиномісця для осіб з інвалідністю, які користуються автомобілями з ручним керуванням, передбачаються на перших поверхах гаражів; • розміщення на інших поверхах допускається лише за наявності ліфта, доступного для осіб з інвалідністю	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• передбачена вимога щодо доступності всіх елементів ділянок закладів харчування для осіб з інвалідністю: пандусів й сходів – для забезпечення безпеки і зручності пересування, огорож та поручнів, покриття доріжок; • передбачені автостоянки для особистого транспорту осіб з інвалідністю при закладах харчування	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• для МГН передбачаються пристрої і заходи для безперешкодного доступу і зручного користування приміщеннями цією категорією відвідувачів: пандуси при входах в будинок; належні двері і тамбури; пристрої вертикального підйому в будинках заввишки більше ніж один поверх (за відсутності в них пасажирських ліфтів); пристрої і пристосування для осіб з інвалідністю; необхідну інформацію згідно з ДБН В.2.2-40 та додаткомВ. • шляхи руху та проходи між столиками повинні забезпечувати вільний доступ, зокрема для осіб на кріслах колісних; • встановлені вимоги для гардеробних стійок для користування ними МГН, зокрема осіб на кріслах колісних; • вестибюлі, холи, аванзали, туалети, умивальні та інші допоміжні приміщення для МГН проєктуються з урахуванням вимог щодо доступності та безбар'єрності;	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• визначена вимога щодо доступності інформації про заклад харчування (меню, тип, клас, форма обслуговування, рівень доступності) для осіб на кріслах колісних і відвідувачів із порушеннями зору; • передбачений безперешкодний доступ для маломобільних відвідувачів: пандуси при входах в будинок, відповідні двері й тамбури, вертикальні підйомники за відсутності ліфтів, пристрої для осіб з інвалідністю та необхідні засоби інформування згідно з ДБН В.2.2-40; • у залах закладів харчування передбачені збільшені проходи для МГН для 5% загальної місткості закладу;	**ВРАХОВАНО**
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• для МГН передбачаються пристрої вертикального підйому в будинках заввишки більше ніж один поверх (за відсутності в них пасажирських ліфтів)	
Пожежна безпека	• системи керування евакуацією, зокрема системи оповіщення про пожежу та покажчики напрямку руху враховують потреби осіб з інвалідністю	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• враховані вимоги до паркомісць для транспорту МГН - на території готелю слід передбачати не менше 10 % (але щонайменше одне) спеціальних паркомісць для осіб з інвалідністю, розташованих максимально близько до входу; • передбачені пандуси чи підйомники для безперешкодного доступу МГН до громадських зон і будівлі готелю згідно з ДБН В.2.2-40	**ВРАХОВАНО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• передбачені доступні умови проживання для осіб на кріслах колісних: резерв спеціально обладнаних номерів, нормативні ширини проходів і дверних прорізів, а також пристрої для безперешкодного руху по горизонтальних і вертикальних комунікаціях; • основні входи оснащуються пандусами з уклоном не більше 1:12 та огорожею (за висоти понад 0,45 м), • а двері - технічними засобами, що забезпечують вільний вхід МГН, у тому числі можливістю використання розсувних дверей з функцією «антипаніка»; • не менше 10 % номерів у готелі (але щонайменше один) мають бути доступними для осіб на кріслах колісних, людей із порушеннями зору та незрячих; їхнє обладнання виконується відповідно до ДБН В.2.2-40; • проєктування готелів має забезпечувати безпечні підходи, під'їзди та внутрішні шляхи руху, включно з доступністю для осіб з інвалідністю, маломобільних відвідувачів і дітей; • у готелях висота порогів не повинна перевищувати 2,5 см, а використання поодиноких сходинок на шляхах руху не допускається; при будь-яких перепадах висот необхідно влаштовувати пандуси з уклоном відповідно до вимог доступності, визначених ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
розміщення захисних споруд та споруд подвійного призначення	• передбачено, що пішохідні шляхи руху до захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам доступності для МГН та повинні бути облаштовані засобами безпеки, орієнтування та отримання інформації; • усі входи у сховища обладнуються доступними елементами інформації про об'єкт згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• визначені вимоги до об'ємно - планувальних рішень в частині врахування вимог інклюзивності під час проєктування вхідних груп, тамбурів, сходів, пандусів, майданчиків, приміщень, шляхів руху всередині будівель або споруд, елементів оздоблення та інтер'єру, санітарно-гігієнічних приміщень тощо; • передбачена наявність щонайменше одного санітарно-гігієнічного приміщення; • передбачено поєднання захисних споруд з корпусами будівель за допомогою підземного тунелю, доступного для осіб з інвалідністю; • встановлена вимога щодо обов'язкової доступності входу до захисних споруд та евакуаційних виходів за допомогою пандуса або піднімального пристрою; • в приміщеннях захисних споруд та СПП повинні бути передбачені засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації згідно з ДБН В.2.2-40;	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• в розрахункових площах захисних споруд передбачений відповідний відсоток кількості осіб на кріслах колісних у складі загальної кількості осіб, у тому числі в розрізі різних об'єктів, у складі яких передбачаються захисні споруди (заклади освіти, охорони здоров'я, житлові та громадські); • в основному приміщенні для укриття передбачена відокремлена зона для осіб з інвалідністю (за необхідністю із супроводжуючими) із розрахунку 10% від загальної місткості захисної споруди або СПП; - можуть бути передбачені окремі приміщення; • зазначена вимога щодо розміщення приміщень або відокремлених зон для осіб з інвалідністю на мінімально можливих відстанях (але не більше ніж 50 м з урахуванням шляху руху) до універсальних санітарно-гігієнічних приміщень та позначення відповідними інформаційними вказівниками.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Пожежна безпека	• встановлена вимога щодо відповідності евакуаційних виходів вимогам ДБН В.2.2-40 в частині доступності МГН, зокрема осіб на кріслах колісних; • передбачене влаштування відповідної системи оповіщення	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди Підприємства торгівлі»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• на автостоянках підприємств торгівлі передбачена вимога щодо необхідності виділення паркомісць для осіб з інвалідністю: не менше 15 % при площі 400–1000 м^2, не менше 10 % при площі понад 1000 м^2 та щонайменше одне місце при площі менше 400 м^2; • такі місця розташовують не далі ніж за 50 м від спеціалізованого входу.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• визначені вимоги щодо наявності в громадських туалетах однієї універсальної кабіни для користувачів крісел колісних, однієї кабіни з боковими поручнями для осіб, що пересуваються з допоміжними засобами, та пісуара з вертикальними поручнями; • за наявності перепадів рівнів у торговельних залах, де неможливо влаштувати пандус, застосовуються спеціальні вертикальні або похилі підйомники для осіб з інвалідністю; • усі приміщення торговельного підприємства, відкриті для покупців: торговельні зали, відділи замовлень, кафетерії, приміщення для приймання скляної тари, кабінети адміністрації, туалети тощо, мають бути доступні для МГН незалежно від поверховості; • торговельне обладнання повинно забезпечувати доступність вибору товарів усім покупцям, у тому числі користувачам крісел колісних; • розміщення обладнання у торговельних залах має бути придатним для самостійного обслуговування осіб на кріслах колісних, на милицях та сліпих;	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди Підприємства торгівлі»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• висота прилавків і касових поверхонь - не більше 0,8 м, максимальна глибина полиць - до 0,5 м; • проходи між торговельним обладнанням визначені з урахуванням габаритів засобів пересування та повного розвороту крісла колісного; при двох смугах руху у великих магазинах ширина має бути не менше 2,0 м; • у залах із полицями вище 0,9 м слід передбачаються додаткові знижені полиці або ділянки прилавків на висоті 0,7–0,8 м; • щонайменше один із касових постів має бути доступним для осіб з інвалідністю, з шириною проходу не менше 1,1 м; • передбачена вимога до пристроїв для переміщення візків, які не повинні перешкоджати руху крісел колісних, також передбачається дублюючий доступний прохід; • для людей із порушенням зору застосовуються світлові покажчики, контрастні піктограми та виділення товарних груп лідируючими кольорами для полегшення орієнтування.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• у магазинах із торговельними залами на двох і більше рівнях обов'язково встановлюється щонайменше один пасажирський ліфт глибиною не менше 2,1 м, придатний для транспортування осіб з інвалідністю	**ВРАХОВАНО**

Пропозиції відсутні

Додаток 1

ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Параметри зон, просторів і елементів будинків, споруд і приміщень для маломобільних груп населення	**Додатком Г встановлені вимоги до параметрів зон, просторів і елементів будинків та споруд, призначених для занять і перебування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а саме:** • вимоги до акустичних умов і безпеки у спортивних залах для осіб із порушенням зору (звуковбирні стелі, м'яке оздоблення стін, поручні, орієнтаційні елементи); • встановлення смуг безпеки та орієнтації навколо ігрових майданчиків, бігових доріжок і зон занять, з визначенням їх мінімальної ширини; • облаштування звукових маяків, контрастних та фактурних покриттів для орієнтації осіб із повною або частковою втратою зору; • вимоги до проходів і доступу для осіб, які користуються кріслами-колясками, у зонах для глядачів, на трибунах та вздовж огороджень; • параметри басейнів (обхідні доріжки, поручні, сходи, огорожі, протиковзкі покриття, глибина ванн, підйомники або жолоби для спуску у воду); • вимоги до роздягалень і допоміжних приміщень (кабіни для перевдягання, місця для зберігання крісел-колясок, шафи для милиць і протезів, душові та санітарні блоки); • передбачення місць для осіб на кріслах-колясках у глядацьких зонах спортивно-видовищних споруд із визначенням їх кількості та габаритів.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються особи на кріслах колісних, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Ширину пішохідних доріжок треба приймати не меншою ніж 1,8 м. Поздовжній їх уклон не повинен перевищувати 5 %, а поперечний - 1 %. У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів треба передбачати влаштування пандусів і сходів. Ухил кожного маршу пандуса не повинен перевищувати 3 %, а його довжина повинна бути не більшою ніж 10 м. Ширина пандуса повинна бути: для одностороннього руху - не меншою ніж 1,0 м; для двостороннього руху - не меншою ніж 1,8 м. Якщо поздовжній уклон перевищує зазначені межі для осіб з обмеженою здатністю до пересування, які користуються кріслами колісними, треба передбачати спеціальні доріжки або пандуси.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40

Додаток 1

ДБН В.2.2-26:2010 «Суди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• шлях руху МГН від автостоянки до дверей центрального входу в будинок слід обладнати спеціальними пристроями (поручнями, доріжками, пандусами або підйомними пристроями), контрастними за кольором та тактильною фактурою, які полегшують пересування та орієнтацію людям з обмеженими можливостями руху та порушенням зору; • сходи повинні дублюватися пандусами; • ширина шляху руху на ділянці при можливому зустрічному русі осіб на кріслах колісних повинна бути не менше ніж 1,8 м, що достатньо і для руху осіб з порушенням зору з супроводжуючим чи з собакою-провідником.	**ВРАХОВАНО** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• планування процесуальної зони визначається виходячи з того, що особи на кріслах колісних можуть бути серед позивачів, відповідачів та присяжних; • не менше 5 % загальної кількості місць для відвідувачів у залах судових засідань повинні бути передбачені для МГН (площа 1,65 м2 на одну особу) і розміщуватись в перших чи окремих рядах, забезпечуючи діаметр зони для самостійного розвороту на 90 -180° при радіусі розвороту крісла колісного не менше 1,5 м; • зону для очікування розраховується виходячи зі співвідношення 0,3 м2 - 0,4 м2 на кожне місце для відвідувачів у залах судових засідань і передбачається площею не менше ніж 12,0 м2 . У кожній зоні очікування 2 - 3 місця передбачаються для МГН, у тому числі і для осіб на кріслах колісних;	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40

Додаток 1

ДБН В.2.2-26:2010 «Суди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• кожне місце для співробітника на кріслі колісному; • геометричні параметри залу пленуму вищого спеціалізованого суду визначаються завданням на проектування виходячи з числа місць для учасників та розмірів зони для президії пленуму. Площу зони для учасників пленуму розраховують виходячи з показника не менше 1,1 м2 на одне місце в залі (з пюпітрами біля крісел) плюс додатково 2,5 м2 на кожне місце для учасника на кріслі колісному. Кількість місць для МГН визначається з розрахунку 1 - 1,5 % від загальної місткості залу пленуму, але не менше чотирьох місць; • контрольно-пропускні пункти повинні бути пристосовані для пропускання та проведення догляду МГН. Поруч зі стаціонарним металодетектором має бути передбачений контрольований прохід завширшки не менше ніж 0,9 м для проходу осіб на кріслах колісних.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• у будинках судів заввишки два і більше поверхів передбачається не менше одного ліфта, який забезпечує під час надзвичайної ситуації можливість рятування (а в звичайні дні просто перевезення) МГН, що пересуваються на кріслах колісних	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-26:2010 «Суди»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Пожежна безпека	• будинки судів слід обладнувати системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 1-го типу (при загальній кількості людей у будинку до 50 осіб), 2-го типу (при загальній кількості людей у будинку від 50 до 100 осіб), 3-го типу (при загальній кількості людей у будинку понад 100 осіб) та 4-го типу (у будинку з умовною висотою понад 47 м незалежно від кількості людей) з урахуванням особливостей сприйняття осіб з інвалідністю; • шляхи евакуації із кожної з груп приміщень: приміщень для вільного доступу відвідувачів, приміщень службового призначення та приміщень службового призначення, доступ в які дозволяється тільки суворо обмеженому колу співробітників суду - окремими.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40

Додаток 1

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• передбачені вимоги до автостоянок в частині влаштування паркомісць автотранспорту для осіб з інвалідністю	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• на підприємствах (у цехах і на ділянках), на яких передбачається можливість використання праці осіб з інвалідністю: • передбачені вимоги до санітарно-побутових і спеціальних приміщень, організації режимів праці і відпочинку, медичного обслуговування, а також додаткові вимоги; • у адміністративних та побутових будинках один з основних входів повинен бути обладнаний пандусом або іншим пристроєм що забезпечує можливість підйому особи з інвалідністю на рівень входу (захищеного від атмосферних опадів) до будинку, його 1-го поверху або ліфтового холу, перед входом влаштовується площадка розміром не менше 1 м х 2,5 м із дренажем; • площа приміщень на одного працівника конструкторського бюро, що користується кріслом колісним приймається не менше 7,65 м2; • в приміщеннях управління і конструкторських бюро для працюючих,що користуються кріслами-колясками, в залах нарад повинні бути передбачені місця для них з розрахунку не менше 1,65 м2 на одне місце;	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40

Додаток 1

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• зазначені вимоги щодо санітарно-гігієнічних приміщень для осіб з інвалідністю, наявності пісуарів у туалетах на висоті не більше 0,4 м від підлоги; • збільшена площа медичного пункту на 3 м2 для зручності користування осіб на кріслах колісних; • відстань від робочих місць у виробничих будинках до туалетів, приміщень для обігрівання або охолодження, напівдушів, пристроїв питного водопостачання прийматися не більше 25 м, для осіб із порушенням опорно-рухового апарата і порушенням зору - не більше 25 м, а від робочих місць на майданчику підприємства - не більше 150 м; • площу кімнати для приймання їжі визначається з розрахунку не менше 1,65 м2 на кожного відвідувача із інвалідністю.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• у багатоповерхових будинках при різниці позначок підлоги вестибюля та верхнього поверху 12 м і більше, а також за наявності на другому поверсі і вище приміщень, призначених для осіб з інвалідністю, що користуються кріслами-колясками, слід передбачати ліфти та підіймальні платформи.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40
Пожежна безпека	• ширину проходів, коридорів та інших горизонтальних ділянок шляхів евакуації приймається зокрема із розрахунку працюючих осіб з інвалідністю	**ВРАХОВАНО** Потребує оновлення відповідно чинних ДБН В.2.2-40

Додаток 1

ДБН В.2.2-3:2018 « Заклади освіти»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• визначені вимоги про відповідність вимогам ДБН В.2.2-40 земельних ділянок закладів загальної середньої освіти із організацією інклюзивного навчання;	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• встановлені вимоги до основних та допоміжних входів до будівлі, тамбурів, а також евакуаційних виходів з будівлі назовні, зокрема щодо облаштування їх пандусом; • встановлені вимоги до ширини дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів у сходову клітку, зокрема для вільного проїзду крісла колісного; • встановлені вимоги до розміщення місць для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами в актовому залі, до параметрів таких місць; • місця в актових залах для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі тих, що користуються кріслами колісними, пересуваються на милицях або за допомогою інших засобів, розміщуються у першому ряду, який виходить на самостійний шлях евакуації, що не перетинається зі шляхами евакуації іншої частини школярів із забезпеченням відповідного простору для розвороту крісла колісного; • для підйому осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами в актовому залі на естраду передбачається пандус; • визначені площі місць в обідньому залі їдальні для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами на одне посадкове місце та визначені вимоги щодо розташування таких місць поблизу від евакуаційного виходу, але в непрохідній зоні;	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-3:2018 « Заклади освіти»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• передбачене розміщення санітарних вузлів, що облаштовуються з урахуванням потреб маломобільних груп населення; • на шляхах руху передбачені системи навігації, візуальної статичної і оперативно-змінюваної інформації, тактильні елементи доступності (тактильні смуги, тактильні інформаційні покажчики), візуальні елементи доступності (контрастне маркування, інформаційні таблички та покажчики) та аудіопокажчики (звукові орієнтири) згідно з ДБН В.2.2-40; • зазначені загальні вимоги до ухилів та ширини маршів сходів і пандусів, висоти сходинок, ширини проступів, ширини сходових площадок, висоти проходів по сходах, коридорах і рекреаціях, а також розміри дверних прорізів для забезпечення зручності і безпеки пересування та евакуації.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• для забезпечення доступності будівлі обладнуються ліфтами, які розраховані на перевезення крісел колісних для переміщення осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; • замість ліфтів допускається улаштування піднімальних платформ, що переміщуються вертикально, похило або вздовж сходового маршу	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Пожежна безпека	• встановлені вимоги до внутрішнього обладнання, призначеного для оповіщення, евакуації, інформування про небезпеку особами з інвалідністю та особами з особливими освітніми потребами усіх категорій	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• на території закладів соціального організовуються в'їзди з урахуванням вимог доступності; • автостоянки при в'їзді на ділянку враховують потреби відвідувачів, персоналу та мешканців, забезпечуючи доступність і спеціальні місця для осіб з інвалідністю; • підходи та пішохідні шляхи відокремлюються від проїздів і виконуються з безпечним покриттям, що забезпечує безперешкодний рух маломобільних осіб, у тому числі користувачів крісел колісних; • основні й допоміжні входи та евакуаційні виходи дитячих будинків-інтернатів обладнуються пандусами.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• обов'язковим є улаштування пандусів і сходів для забезпечення безбар'єрного пересування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю; • планувальні рішення будинків забезпечують безперешкодний і зручний доступ маломобільних мешканців та відвідувачів до всіх необхідних приміщень; • медичні та побутові приміщення відділення житлових груп у будинках-інтернатах пристосовані для МГН; • передбачений окремий санвузол для осіб на кріслах колісних у житлових групах для денного перебування; • зали для показу кінофільмів у закладах соціального захисту проєктуються з обов'язковим урахуванням вимог доступності згідно з ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Пожежна безпека	• визначена вимога щодо улаштовування пожежобезпечної зони на шляхах евакуації; • шляхи евакуації в дитячих будинках-інтернатах мають відповідати ДБН В.2.2-40; • враховані системи оповіщення, евакуації та інформування, зокрема для дітей і осіб з інвалідністю.	**ВРАХОВАНО**
Вимоги до ліфтів та підіймальних пристроїв	• у будинках закладів соціального захисту вище одного поверху встановлюють ліфти, проєктуючи їх з урахуванням вимог стандартів та доступності згідно з ДБН В.2.2-40; • при розміщенні житлових кімнат для дітей та осіб з інвалідністю на другому чи третьому поверсі - передбачаються ліфти, розраховані на перевезення користувачів крісел колісних.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-4:2018 "Заклади дошкільної освіти"

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до забудови земельної ділянки	• передбачено забезпечення безперешкодного доступу МГН до будівлі та всіх елементів ділянки; • встановлено вимоги щодо безбар'єрного пересування прилеглою територією; • визначено обов'язкове облаштування місць паркування для осіб з інвалідністю поблизу входу; • функціональні зони ділянки та майданчики проектуються з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• визначено обов'язковий перелік доступних елементів для МГН (входи, пандуси, двері, коридори, ліфти, санвузли, навігація); • передбачено врахування вимог доступності під час формування об'ємно-планувальних рішень; • зовнішні входи обов'язково обладнуються пандусами відповідно до ДБН В.2.2-40; • приміщення інклюзивних/спеціальних груп рекомендовано розміщувати на першому поверсі; • у групових приміщеннях передбачено універсальні санітарні кабіни; • встановлено вимогу створення інклюзивного освітнього середовища; • параметри ухилів, ширини тамбурів і дверей відповідають вимогам доступності; • параметри сходів, пандусів, коридорів і дверей визначаються з урахуванням доступності МГН; • обов'язкове застосування тактильних, візуальних і аудіоелементів навігації; • системи орієнтування та інформації проектуються відповідно до ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-4:2018 "Заклади дошкільної освіти"

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Пожежна безпека	• санітарні вузли у новому будівництві та при реконструкції облаштовуються з урахуванням потреб МГН; • безпосереднє посилання на вимоги ДБН В.2.2-40; • встановлено вимоги до шляхів евакуації дітей з інвалідністю; • визначено обов'язкове застосування пандусів на основних, допоміжних та евакуаційних виходах; • передбачено спеціальні засоби оповіщення та інформування дітей з інвалідністю.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоров'я»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Загальні положення	• проєктування ЗОЗ здійснюється з урахуванням вимог інклюзивності за ДБН В.2.2-40 (як базового документа); • визначено умови розміщення окремих медичних функцій у житлових/громадських будівлях за умови обов'язкового забезпечення інклюзивності (окремий вхід, санітарні та протипожежні вимоги + ДБН В.2.2-40).	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Вимоги до організації земельних ділянок	• передбачено виділення місць для транспорту осіб з інвалідністю на відкритих стоянках біля ЗОЗ; • встановлено вимоги до під'їздів/підходів/пандусів на стоянках і в гаражах з урахуванням інклюзивності; • визначено вимоги до систем безпеки, орієнтування та отримання інформації на території ЗОЗ (маршрути до входів/виходів, стоянок, зупинок тощо) відповідно до ДБН В.2.2-40; • для амбулаторій/ФП окремо закріплено вимоги щодо доступності (планувальна документація + обов'язкові місця для транспорту осіб з інвалідністю + облаштування підходів/пандусів за ДБН В.2.2-40).	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Об'ємно-планувальні рішення	• вхідні групи (тамбури, сходи, пандуси, майданчики, двері), шляхи руху всередині та елементи інтер'єру мають відповідати ДБН В.2.2-40; • встановлено вимогу відсутності порогів на всіх шляхах руху; • визначено мінімальну ширину вхідних дверей (не менше 1,4 м у просвіті);	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоров'я»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Об'ємно-планувальні рішення	• позначки підлоги/тротуарів перед входами приймаються за ДБН В.2.2-40; • для реконструкції допускається збереження ґанку за умови влаштування пандуса/піднімального пристрою відповідно до ДБН В.2.2-40.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Санітарно-гігієнічні приміщення та обладнання	• встановлено обов'язковість універсального санітарно-гігієнічного приміщення за ДБН В.2.2-40; • душові зони мають бути обладнані елементами доступності (поручні, відкидні сидіння тощо) відповідно до ДБН В.2.2-40; • для стаціонарів передбачено санітарно-гігієнічне приміщення з розширеними функціями для пацієнтів, що потребують допомоги (маневрування ліжка, душ у рівень підлоги, тривожна сигналізація, елементи доступності; можливе оснащення підйомним пристроєм); • санітарно-гігієнічне обладнання та душові для персоналу встановлюють/проєктують із урахуванням ДБН В.2.2-40.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Заклади, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах	• переходи/тунелі між корпусами проєктуються з урахуванням вимог доступності за ДБН В.2.2-40; • розміри приміщень стаціонарів визначають з урахуванням необхідного простору для роботи персоналу та вимог ДБН В.2.2-40; • спеціальні вимоги до психіатричних палат із посиланням на відповідність ДБН В.2.2-40; • для відділень тривалого перебування передбачено громадський простір/місця довготривалого перебування з урахуванням ДБН В.2.2-40 та без звуження нормативної ширини коридорів.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоров'я»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Аптечні заклади	• вхідні групи, шляхи руху, двері, а також об'єкти отримання інформації/послуг в аптеках проєктуються з урахуванням ДБН В.2.2-40.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Інженерне обладнання будівель	• передбачено використання пожежних ліфтів для рятування МГН/немобільних осіб відповідно до ДБН В.2.2-40 (у т.ч. розрахунок кількості ліфтів); • встановлено вимогу: принаймні один пасажирський ліфт має бути доступним для осіб з інвалідністю відповідноДБН В.2.2-40; • умови застосування одного ліфта у 2-поверхових будівлях (крім стаціонарів) допускаються лише за виконання вимог доступності; • мінімальні розміри ліфтів мають враховувати вимоги для осіб з інвалідністю за ДБН В.2.2-40.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Пожежна безпека	• вимоги до шляхів евакуації встановлено з урахуванням ДБН В.2.2-40 (у частині, що не суперечить нормам); • у разі недостатнього часу евакуації з урахуванням всіх груп мобільності передбачають пожежобезпечні зони за ДБН В.2.2-40; • системи протипожежного захисту мають враховувати фізичні можливості осіб з інвалідністю та МГН (оповіщення/евакуація/інформування)	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**
Додаток Ж (довідковий). Засоби безпеки, орієнтування	• закріплено застосування тактильних смуг, контрастного маркування, інформаційних табличок/покажчиків; • параметри та вимоги до тактильних смуг прямо віднесені до ДБН В.2.2-40; • надано рекомендаційні таблиці (Ж.1–Ж.3) для впровадження систем орієнтування та інформування.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-12024 «Будівлі і споруди для тваринництва. Основні положення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Гігієна та здоров'я	• у разі залучення до роботи представників МГН у складських приміщеннях передбачено проєктування санітарних вузлів з урахуванням їхніх потреб; • проєктні рішення для будівель і споруд тваринництва мають забезпечувати безбар'єрне середовище на шляхах руху та в приміщеннях перебування МГН; • вимоги доступності реалізуються відповідно до ДБН В.2.2-40 без зниження функціональної ефективності та експлуатаційних характеристик об'єкта.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**

ДБН В.2.2-7-2024 «Будівлі і споруди для зберігання пестицидів та агрохімікатів. Основні положення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Вимоги до об'ємно-планувальних рішень	• проєктування приміщень, в яких завданням на проєктування передбачено перебування маломобільних груп населення та шляхів їх пересування, потрібно здійснювати з дотриманням вимог щодо створення безбар'єрного середовища згідно з ДБН В.2.2-40, водночас проєктні рішення не мають обмежувати ефективність експлуатації будівель і споруд; • поверхня підлоги повинна бути гладкою з ухилом стоку рідини в приямки в межах 1-2 % згідно з ДБН В.2.2-40. Місткість приямків визначають завданням на проєктування.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**

Додаток 1

ДБН В.2.2-8:2025 «Підприємства, будівлі і споруди для зберігання та переробки зерна. Основні положення»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Гігієна та здоров'я	• у разі залучення до роботи працівників з маломобільних груп населення передбачено облаштування санітарних вузлів з урахуванням вимог доступності; • вимоги доступності реалізуються відповідно до ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ЧАСТКОВО**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Загальні положення	• благоустрій об'єктів культурної, історичної спадщини та об'єктів благоустрою проєктується з урахуванням вимог доступності для МГН; • передбачено формування безбар'єрного середовища відповідно до ДБН В.2.2-40; • існуючі елементи благоустрою, не пристосовані для МГН, підлягають дообладнанню засобами доступності; • забезпечується комплексна система орієнтування (тактильна, візуальна, звукова); • елементи, що створюють перешкоди для МГН, виносяться за межі пішохідних зон; • зупинки транспорту та природо-заповідні об'єкти оснащуються спеціальними елементами доступності (у т.ч. шрифт Брайля, макети, аудіо).	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Благоустрій територій загального користування Рекреаційні зони	• рекреаційні території проєктуються з урахуванням доступності МГН; • передбачено регулярні зони відпочинку, лави, місця для крісел колісних; • пішохідні доріжки без бордюрів і сходів або з дублюванням пандусами; • застосовується рівне, неслизьке покриття та контрастні рельєфні межі; • елементи благоустрою не блокують основні маршрути руху.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Парки, сади	• забезпечено безбар'єрний доступ до доріжок, майданчиків і зон відпочинку; • передбачено універсальні санітарні кабіни та сповивальні столики; • зупинки транспорту в межах парків проєктуються з урахуванням потреб МГН; • сходинки та перепади рівнів мають контрастне маркування.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Майдани, площі	• малі архітектурні форми та декоративні елементи розміщуються без створення перешкод для МГН; • забезпечується вільний і безперешкодний рух пішохідними маршрутами.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Вулиці, дороги, пішохідні та велосипедні доріжки	• проєктування здійснюється з урахуванням принципів інклюзивності; • зупинки транспорту обладнуються засобами доступності та інформування; • пішохідні маршрути мінімізують перетини з транспортними потоками.	**ВРАХОВАНО**
Пляжі	• детально регламентовано пандуси для спуску у воду (ухил, поручні, покриття); • передбачено повний перелік доступних елементів благоустрою для МГН; • усі споруди й шляхи руху проєктуються з урахуванням потреб МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Благоустрій прибудинкових територій	• забезпечено плавні переходи на перетинах пішохідних шляхів і проїздів; • висота бордюрів та зонування відповідають вимогам доступності; • чітко розмежовано пішохідні та транспортні зони.	**ВРАХОВАНО**
Благоустрій територій підприємств	• громадські та рекреаційні зони підприємств є доступними для МГН; • стоянки проєктуються з виділенням місць для осіб з інвалідністю; • забезпечено безпечне відокремлення виробничих і пішохідних зон.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Елементи благоустрою	• контейнерні майданчики, інженерні споруди та водовідведення не створюють перешкод для МГН; • громадські вбиральні оснащуються універсальними кабінами та тактильними елементами; • малі архітектурні форми мають контрастне виконання та безпечне розташування; • елементи сполучення поверхонь (пандуси, сходи, бордюри) проєктуються за нормами доступності.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Сельбищні території. Багатоквартирна забудова	• у багатоквартирній забудові передбачають спеціалізовані будинки/перші поверхи для розселення МГН; • під'їзди та пішохідні шляхи до такого житла регламентовано з урахуванням доступності: суміщені проїзди з тротуарами (≤150 м, ≥4,2 м), доріжки для крісел колісних за основними маршрутами; • перехрестя та переходи обладнуються пандусами-з'їздами, світлофорами та тактильними поверхнями відповідно до ДБН В.2.2-40; • внутрішньомікрорайонні вулиці/проїзди формуються як пішохідні маршрути з урахуванням потреб МГН; • у підземних громадських просторах (торгівля/послуги/вбиральні) обов'язково передбачають підйомні пристрої для доступності МГН.	**ВРАХОВАНО**
Виробничі території. Формування і планування	• для підприємств, де можуть працювати користувачі крісел колісних, входи до будівель передбачаються з пандусами (ухил ≤1:12) або іншими підйомними пристроями; • у передзаводських зонах допускається розміщення відкритих стоянок для авто осіб з інвалідністю безпосередньо на території підприємства.	**ВРАХОВАНО**
Ландшафтно-рекреаційні зони. Рекреаційні території	• для прибережних пляжів установлено збільшену нормативну площу для МГН (не менше 10 $м^2$ на людину), що формує умови комфортного користування рекреацією; • для курортно-оздоровчих територій визначено підвищені нормативи площі спеціалізованих пляжів для МГН (8-10 $м^2$ на відвідувача).	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Транспортна інфраструктура. Мережа громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху	• мережа пішохідних маршрутів формується з урахуванням потреб МГН та вимог безбар'єрності (ДБН В.2.2-40); • зупинки громадського транспорту мають проєктуватися з рішеннями доступності та належного інформування МГН; • у складному рельєфі передбачають системи вертикальної мобільності (ліфти, ескалатори, підйомники тощо) для забезпечення доступності; • сходи на маршрутах дублюються пандусами або альтернативним шляхом (обхід ≤1,3 від найкоротшого маршруту); • встановлено скорочені допустимі відстані для осіб з інвалідністю (≤50 м) до житла/роботи/об'єктів обслуговування.	**ВРАХОВАНО**
Транспортна інфраструктура.	• пішохідні переходи в межах ТПВ (до метро/залізниці) проєктуються з урахуванням потреб МГН, у т.ч. у різних рівнях.	**ВРАХОВАНО**
Комплексна схема організації дорожнього руху	• враховуються потреби МГН під час інформаційного забезпечення дорожнього руху: знаки, розмітка, огородження, стоянки, зупинки, під'їзди.	**ВРАХОВАНО**
Машино-місця біля об'єктів громадського призначення	• передбачено нормативну кількість спеціально позначених місць для авто осіб з інвалідністю залежно від місткості стоянки;	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Екологічні умови містобудівного проєктування.	• соціальні заклади для людей з інвалідністю та літніх людей рекомендовано розміщувати в межах населеного пункту поблизу об'єктів громадського обслуговування (принцип доступності розташування).	**ВРАХОВАНО**
Додаток Д (довідковий). Номенклатура озеленених територій	• об'єкти соціальної інфраструктури (будинки-інтернати для літніх/осіб з інвалідністю) включено до переліку елементів мережі рекреаційних просторів, що підтримує їх інтеграцію в міське середовище.	**ВРАХОВАНО**
Додаток Е.1 (обов'язковий). Об'єкти громадського обслуговування	• у переліку об'єктів передбачені територіальні центри, будинки-інтернати для дорослих і дітей з інвалідністю, притулки, центри соцслужб • включення таких об'єктів у нормативну мережу обслуговування передбачає необхідність урахування доступності/безбар'єрності при плануванні та розміщенні (прив'язка до ДБН В.2.2-40).	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади Транспортна мобільність та інфраструктура	• у комплексному плані передбачається формування мережі пішохідних і велосипедних зв'язків з урахуванням вимог інклюзивності та безбар'єрності; • як базовий норматив для забезпечення доступності прямо визначено ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО**
Генеральний план населеного пункту (у складі комплексного плану) Транспортна мобільність та інфраструктура	• пішохідні та велосипедні зв'язки мають формуватися з урахуванням вимог інклюзивності; • задекларовано обов'язок забезпечення безбар'єрного пересування для всіх груп населення на рівні планувальних рішень генерального плану.	**ВРАХОВАНО**
Детальний план території (у складі комплексного плану / генерального плану) Транспортна мобільність та інфраструктура	• у складі ДПТ обов'язково відображається організація пішохідних і велосипедних сполучень з урахуванням вимог інклюзивності та безбар'єрності; • передбачено формування перспективних пішохідних маршрутів із прямим урахуванням принципів доступності.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Додаток Б (довідковий). Завдання на проєктування	• у складі завдання на проєктування обов'язково передбачаються вимоги щодо створення умов безперешкодного доступу для МГН; • як базовий норматив прямо визначено ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО**
Додаток В (довідковий). ТЕО / ТЕР	• у структурі ТЕО та ТЕР передбачено окремий розділ щодо доступності будівель і споруд для осіб з інвалідністю; • вимоги доступності поширюються також на робочі місця з урахуванням стану здоров'я; • доступність прямо пов'язана з положеннями ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО**
Додаток Д (довідковий). Проєкт невиробничого призначення (РП)	• у затверджувальній частині проєкту передбачено окремий розділ з питань доступності для МГН; • вимоги узгоджуються з ДБН В.2.2-40 та є обов'язковими для невиробничих об'єктів.	**ВРАХОВАНО**
Додаток Е (довідковий). Проєкт виробничого призначення та лінійних об'єктів	• у складі розділу з охорони праці враховується допустимість праці осіб з інвалідністю; • передбачено окремий розділ щодо доступності для МГН (крім випадків, де робота осіб з інвалідністю не допускається); • архітектурно-будівельні рішення включають обов'язкові положення щодо доступності згідно з ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Додаток Ж (довідковий). Робоча документація (Р)	• у складі робочої документації передбачено окремий блок проєктних рішень щодо створення доступності для МГН; • вимоги доступності реалізуються на рівні робочих креслень і технічних рішень відповідно до ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Транспортні споруди Мости, водовідвідні труби та тунелі	• поздовжній похил пандусних сходів у пішохідних переходах встановлено не більше 8% (до 12 у стислих умовах), що забезпечує доступність для МГН;	**ЧАСТКОВО ВРАХОВАНО** (вимоги стосуються лише окремих параметрів пандусних переходів; комплексні рішення для доступності МГН опрацьовані частково))
Дорожні інженерні облаштування. Пішохідні доріжки та тротуари	• пішохідні доріжки й тротуари для руху МГН проєктують за вимогами ДБН В.2.2-40; • передбачаються геометричні параметри та безперешкодність, необхідні для використання особами з інвалідністю.	**ВРАХОВАНО**
Дорожні інженерні облаштування. Пішохідні переходи	• підземні й надземні переходи через дороги I та II категорій проєктують з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40, забезпечуючи доступність для МГН;– наземні переходи в місцях очікуваного руху осіб з інвалідністю обладнують звуковими сигналами та тактильними орієнтирами; • тактильне покриття з контрастним рельєфом і напрямні доріжки виконують згідно з національними стандартами для орієнтування людей з порушеннями зору.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Об'єкти дорожнього сервісу Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху	• майданчики відпочинку мають забезпечувати безперешкодний рух інвалідних колясок до всіх об'єктів побутового обслуговування (вбиральні, питні джерела тощо); • проєктування стоянок і зон відпочинку здійснюється з урахуванням ГБН В.2.3-37641918-549, що встановлює вимоги доступності для МГН.	**ВРАХОВАНО**
Об'єкти дорожнього сервісу. Споруди автотранспортної служб.	• зупинки маршрутного транспорту проєктують відповідно до ГБН В.2.3-37641918-550 та (з 01.10.2025) ДСТУ 9326:2025;– норми враховують вимоги доступності для МГН та передбачають відповідне інженерне облаштування.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.3-4:2015 «ДБН В.2.3-5:2018 зі зміною № 1 «Вулиці та дороги населених пунктів»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Елементи вулиць і доріг. Тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки	• допускається влаштування лінійного водовідведення за умови дотримання вимог доступності; • тротуари, сходи та пандуси з підвищеним поздовжнім ухилом проєктують із поручнями відповідно до ДБН В.2.2-40; • пандуси до переходів і посадкових майданчиків мають нормативні ухили, що забезпечують безбар'єрний рух; • підходи до переходів і посадкових майданчиків обладнують тактильними смугами.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Елементи вулиць і доріг. Зупинки маршрутного транспорту	• розміщення й облаштування зупинок здійснюється з урахуванням вимог доступності для МГН; • висоту посадкового майданчика узгоджують з рівнем низької підлоги рухомого складу для самостійного доступу; • посадкові майданчики мають мінімальну нормативну ширину та контрастне покриття; • уздовж майданчиків передбачають тактильні попереджувальні й інформаційні смуги, а також позначення місця дверей; • засоби візуального, тактильного та звукового інформування розміщують з урахуванням потреб МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-4:2015 «ДБН В.2.3-5:2018 зі зміною № 1 «Вулиці та дороги населених пунктів»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Транспортні розв'язки. Пішохідні переходи та велосипедні переїзди	• острівці безпеки виконують з контрастним покриттям і безбар'єрним доступом для осіб на кріслах колісних; • пішохідні переходи та велосипедні переїзди обладнують контрастним освітленням; • у зонах підвищеної пішохідної активності передбачають заходи заспокоєння дорожнього руху; • наземні переходи проєктують із пандусами або в одному рівні з тротуаром і проїзною частиною; • регульовані переходи оснащують звуковими сигналами; • переходи в різних рівнях обладнують пандусами, підйомниками або ліфтами для МГН; • сходи та пандуси проєктують відповідно до вимог доступності з урахуванням напрямків руху; • біля сходів і пандусів передбачають водовідвідні лотки з урахуванням вимог доступності.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Водовідведення	• проєктними рішеннями забезпечується можливість очищення покриттів від снігу та льоду; • передбачаються системи обігріву пандусів і пішохідних тунелів на всій їх довжині; • заходи спрямовані на забезпечення безпечного пересування, у тому числі для МГН, у зимовий період.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Пропускна та провізна здатність	• під час розрахунку пасажиромісткості у годину «пік» враховується присутність МГН шляхом зменшеної нормативної щільності пасажирів; • показники комфорту перевезення, у тому числі для МГН, встановлено не нижчими за нормативний рівень; • у місцях зміни рівнів передбачають вантажопасажирські ліфти для переміщення пасажирів, включно з МГН; • кількість і розміщення ліфтів на станціях і в підземних переходах визначені з урахуванням типу платформ і вестибюлів; • проєктними рішеннями забезпечується безбар'єрний доступ та переміщення всіх категорій МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Станції і вестибюлі	• архітектурно-планувальні рішення станцій забезпечують доступність, зручність, інформативність і безпеку для МГН; • вестибюлі станцій усіх типів проєктують з повною доступністю на всіх маршрутах руху пасажирів; • входи та виходи станцій передбачаються з обов'язковим урахуванням вимог доступності для МГН; • системи навігації та інформування включають тактильні елементи, контрастне маркування, інформаційні таблички та аудіоорієнтири; • поздовжні ухили пандусів і пологих спусків у підземних переходах встановлено в межах, що забезпечують безпечний рух МГН; • підйомники на сходах допускаються лише за відсутності технічної можливості влаштування ліфтів або пандусів.	**ВРАХОВАНО**

Додаток 1

ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Теплосантехнічні пристрої. Каналізація	• санітарні вузли у вестибюлях нових і реконструйованих станцій облаштовують з урахуванням потреб МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Пожежна безпека	• час евакуації пасажирів, у тому числі МГН, у разі пожежі на станції обмежено нормативним значенням; • вимоги спрямовані на забезпечення безпечної евакуації маломобільних пасажирів.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-18:2007 «Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Споруди та пристрої кінцевих станцій та зупинок Зупинки	• параметри посадочних майданчиків зупинок трамвая та ЛРТ встановлено з урахуванням самостійного доступу МГН без сторонньої допомоги; • мінімальні ширини посадочних майданчиків визначені залежно від пасажирообігу, типу рухомого складу та умов розміщення, що забезпечує маневрування осіб на кріслах колісних; • висота посадочного майданчика встановлюється з урахуванням доступу до низькопідлогових вагонів із мінімальною різницею рівнів; • у разі відсутності регулювання рівня підлоги рухомого складу доступність забезпечується апарелями; • допускається проєктування багаторівневих посадочних майданчиків для одночасної експлуатації вагонів з низькою підлогою та зі сходинками; • посадочні майданчики облаштовуються пандусами з нормативним ухилом, що забезпечує безбар'єрний заїзд; • уздовж краю посадочного майданчика передбачаються контрастні обмежувальні смуги для орієнтування пасажирів з порушеннями зору; • під час проєктування зупинок і транспортно-пересадочних вузлів забезпечується транспортна доступність для МГН відповідно до ДБН В.2.2-40; • у підземних переходах до зупинок та пасажирських станцій передбачаються заходи доступності для МГН; • у додатку наведено типові схеми улаштування посадочних майданчиків, що передбачають пандуси для заїзду крісел колісних у різних планувальних умовах.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-19:2025 «Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Примикання та перетини	• вимоги до пішохідних наземних переходів і переїздів з пішохідним рухом встановлено відповідно до ДБН В.2.2-40;– забезпечується безбар'єрне та безпечне пересування для всіх категорій МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Пасажирське господарство	• у проєктах станційно-вокзальних комплексів і пасажирських зупинних пунктів (нове будівництво та реконструкція) обов'язково враховуються вимоги доступності для осіб з інвалідністю; • передбачаються системи візуальної інформації, піктограми міжнародного символу доступності та тактильні наземні й підлогові покажчики;– пасажирські об'єкти оснащуються необхідним інженерним та інформаційним обладнанням для орієнтування МГН;– допускається влаштування багажно-поштових платформ із тунелями, обладнаними пандусами або підйомниками для доступності МГН; • під час реконструкції встановлено мінімальну допустиму ширину високих платформ із додатковим облаштуванням тактильних і візуальних елементів доступності; • ширина сходів і виходів із тунелів визначається з урахуванням пасажиропотоку та вимог доступності для МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-20:2025 «Залізниці колії 1435 мм. Норми проєктування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Примикання та перетини	• встановлено вимоги до облаштування пішохідних наземних переходів і переїздів через залізничні колії; • передбачено настили, огородження, освітлення та засоби інформування з урахуванням безпеки пішоходів; • вимоги до переходів орієнтовані на забезпечення безбар'єрного та безпечного пересування, у тому числі для МГН, відповідно до ДБН В.2.2-40.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Пасажирське господарство	• у проєктах нових і реконструйованих станційно-вокзальних комплексів та пасажирських платформ обов'язково враховуються вимоги доступності для МГН; • передбачаються системи візуальної інформації, піктограми міжнародного символу доступності та тактильні елементи орієнтування; • планування привокзальних площ забезпечує безпечні та зручні маршрути руху для МГН; • у складі привокзальних територій передбачаються паркування з виділеними місцями для осіб з інвалідністю, з пріоритетом закритих або підземних стоянок; • ширина пішохідних тунелів і мостів визначається за пасажиропотоком, але не менше нормативного мінімуму, з урахуванням вимог доступності; • ширина сходів і пандусів на шляхах до платформ встановлюється з урахуванням пасажиропотоку та забезпечує безбар'єрний рух МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-22:2025 «Мости і труби. Основні вимоги проєктування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Основні вимоги до конструкцій	• доступ на мости та в підземні переходи рекомендується організовувати без сходів із безперешкодним сполученням тротуарів і доріжок з підходами; • пандуси орієнтують у напрямку основних потоків руху, що забезпечує зручність і безпеку МГН; • сходи або спеціальні підйомні пристрої допускаються лише як альтернативний шлях за умови наявності пандуса або у випадках технічної неможливості його влаштування під час капітального ремонту.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Пасажирське господарство	• ширину пішохідних зон, тротуарів, пішохідних і велосипедно-пішохідних доріжок, а також сходів і пандусів визначають за максимальною інтенсивністю руху; • підхід забезпечує достатні габарити для безпечного пересування пішоходів, велосипедистів і МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Конструктивні вимоги. Мостове полотно	• конструкція мостового полотна повинна забезпечувати безпечний і комфортний рух пішоходів та доступність для МГН; • після реконструкції або капітального ремонту мостів із тротуаром з одного боку передбачають альтернативні доступні переходи на інший бік дороги; • вимоги доступності для МГН є обов'язковими під час організації таких переходів.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-22:2025 «Мости і труби. Основні вимоги проєктування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Конструктивні вимоги. Пішохідні та велосипедні мости і підземні переходи	• на нових пішохідних мостах у межах населених пунктів передбачають пандуси або підйомні пристрої для МГН і велосипедистів; • рішення приймаються відповідно до профільних норм і стандартів; • для службових пішохідних мостів залізничних станцій допускаються сходи без забезпечення доступу МГН.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Конструктивні вимоги. Відведення води	• розміри чарунок решіток водоприймальних колодязів приймаються з урахуванням безпечного пересування МГН;	**ЧАСТКОВО ВРАХОВАНО** (для окремих типів службових мостів доступність МГН не передбачається)
Конструктивні вимоги. Відведення води	• розміри чарунок решіток водоприймальних колодязів приймаються з урахуванням безпечного пересування МГН;	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**
Особливості проєктування реконструкції та капітального ремонту	• завдання на проєктування реконструкції враховує умови руху пішоходів, велосипедистів і МГН; • доступність для МГН інтегрується у комплексне проєктування поряд з екологічними та історико-культурними вимогами.	**ВРАХОВАНО ПОВНІСТЮ**

Додаток 1

ДБН В.2.3-27:2023 «Тунелі. Норми проєктування»

Найменування розділів ДБН	Аналіз положень ДБН щодо врахування вимог доступності для МГН	Стан врахування
Загальні вимоги до проєктування автодорожніх та залізничних тунелів	• забезпечується безпороговий рух, відсутність бордюрів або влаштування похилих з'їздів у місцях перетину шляхів руху; • дверні прорізи евакуаційних виходів передбачаються з мінімальною шириною 1,0 м та маркуються міжнародним знаком доступності; • двері евакуаційних виходів обладнуються системами автоматичного відкривання після сигналу тривоги; • сходові виходи дублюються пожежними ліфтами, пандусами або підйомниками для забезпечення самостійного пересування МГН; • під час розрахунку зон безпеки та аварійних майданчиків враховується перебування осіб з інвалідністю (не менше 15 %), у тому числі користувачів крісел колісних; • передбачаються системи оповіщення, світлові та звукові покажчики, доступні для осіб з порушеннями зору, слуху та інших МГН.	**ПОВНІСТЮ ВРАХОВАНО**